



上空の電力線に

注意!


電力線が通過している海峡・河川を航行する場合は、上空の電力線との離隔に十分注意して下さい。

○電力線は非常に電圧が高い為、直接電線に触れなくても電気事故が発生する恐れがあります。








電気事故が発生すると...

- 乗組員が感電死傷する恐れがあります。
- 広範囲な停電が発生し、多くの人たちが影響を受けます。

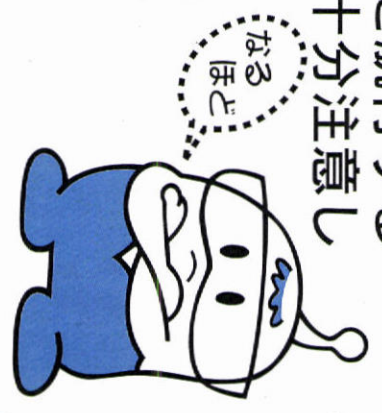

長崎支店管内におけるクレーン船による電気事故発生状況

発生時期・場所	発生状況
平成9年6月 深堀漁港 (深堀～香焼)	クレーン船上の揚錨船をアンカー投錨の為、クレーンで海上に下ろしながら送電線下を航行中、クレーンのブーム先端を送電線に接触させた。
平成9年9月 大中瀬戸海峡 (香焼～伊王島)	積載物の荷崩れ防止の為、クレーンを起こし吊り上げた状態で航行中、クレーンのブーム先端を送電線に接触させた。
平成12年12月 平戸島南端 (戸矢久島～高島)	作業後、クレーンのブームを立てたまま配電線下を航行中、クレーンのブーム先端を配電線に接触・断線させた。
平成15年9月 大中瀬戸海峡 (香焼～伊王島)	作業後、クレーンのブームを立てたまま配電線下を航行中、クレーンのブーム先端を配電線に接触させた。
平成19年7月 平戸瀬戸 (田平～平戸)	作業後、クレーンのブームを立てたまま送電線下を航行中、クレーンのブーム先端を送電線に接触・断線させた。

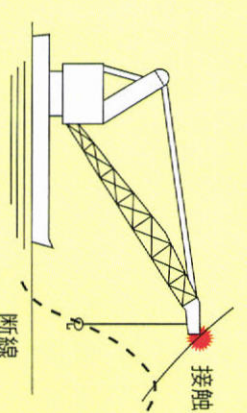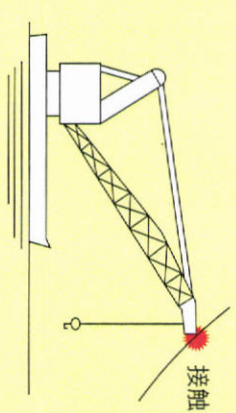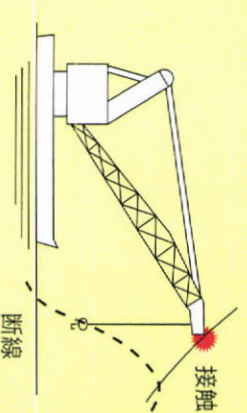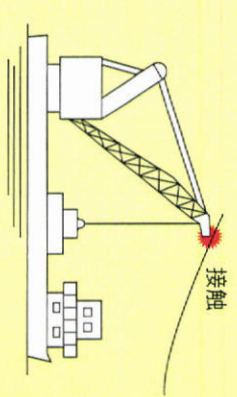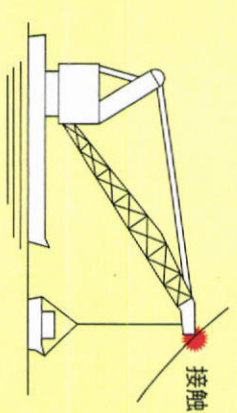

キケン！

海峡横断の電力線に注意！

事業所別連絡先一覧表

No	事業所	T E L	No	事業所	T E L
A	長崎電力所	095-864-1980	F	島原営業所	0120-986-404
B	佐世保電力所	0956-33-3023	G	長崎営業所	0120-986-405
C	平戸営業所	0120-986-401	H	五島営業所	0120-986-406
D	佐世保営業所	0120-986-402	I	電源開発(株)福岡送電所	092-413-3301
E	大村営業所	0120-986-403			

URL <http://n.kyuden.co.jp/>

クレーンを起こしながらの海峡の航行は、上空の電力線に接触させ、感電する恐れがあります。

長崎県内には、地図上の位置に海峡を横断している電力線があります。

電気事故が発生すると作業員が感電死傷する危険があります。

付近を航行される際には十分に気を付けて下さい。

