



電力線が通過している海峡・河川を航行する場合は、上空の電力線との離隔に十分注意して下さい。

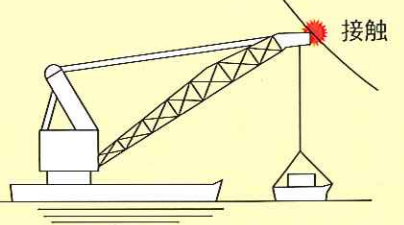
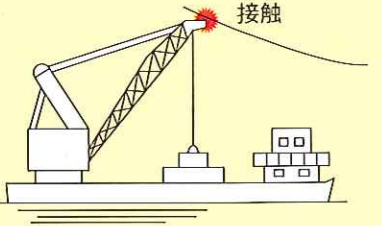
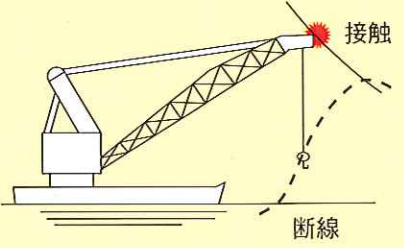
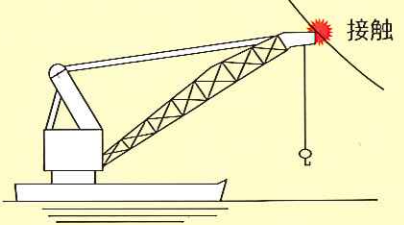
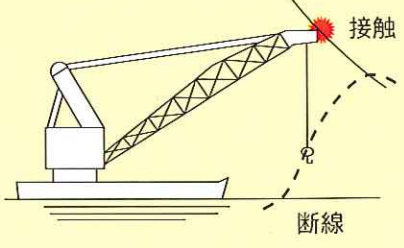
○電力線は非常に電圧が高い為、直接電線に触れなくても電気事故が発生する恐れがあります。



電気事故が発生すると…

- 乗組員が感電死傷する恐れがあります。
- 広範囲な停電が発生し、多くの人たちが影響を受けます。

長崎支店管内におけるクレーン船による電気事故発生状況

発生時期・場所	発生状況
平成9年6月 深堀漁港 (深堀～香焼)	クレーン船上の揚錨船をアンカー投錨の為、クレーンで海上に下ろしながら送電線下を航行中、クレーンのブーム先端を送電線に接触させた。 
平成9年9月 大中瀬戸海峡 (香焼～伊王島)	積載物の荷崩れ防止の為、クレーンを起こし吊り上げた状態で航行中、クレーンのブーム先端を配電線に接触させた。 
平成12年12月 平戸島南端 (戸矢久島～高島)	作業後、クレーンのブームを立てたまま配電線下を航行中、クレーンのブーム先端を配電線に接触・断線させた。 
平成15年9月 大中瀬戸海峡 (香焼～伊王島)	作業後、クレーンのブームを立てたまま配電線下を航行中、クレーンのブーム先端を配電線に接触させた。 
平成19年7月 平戸瀬戸 (田平～平戸)	作業後、クレーンのブームを立てたまま送電線下を航行中、クレーンのブーム先端を送電線に接触・断線させた。 

キケン！

海峡横断の電力線に注意！

クレーンを起こしながらの海峡の航行は、上空の電力線に接触させ、感電する恐れがあります。

長崎県内には、地図上の位置に海峡を

横断している電力線があります。

電気事故が発生すると作業員が
感電死傷する危険があります。

付近を航行される際には
十分に気を付けて下さい。

事業所別連絡先一覧表

No	事業所	TEL	No	事業所	TEL
(A)	長崎電力所	095-864-1980	(F)	島原営業所	0120-986-404
(B)	佐世保電力所	0956-33-3023	(G)	長崎営業所	0120-986-405
(C)	平戸営業所	0120-986-401	(H)	五島営業所	0120-986-406
(D)	佐世保営業所	0120-986-402	(I)	電源開発(株)福岡送電所	092-413-3301
(E)	大村営業所	0120-986-403			

URL <http://n.kyuden.co.jp/>

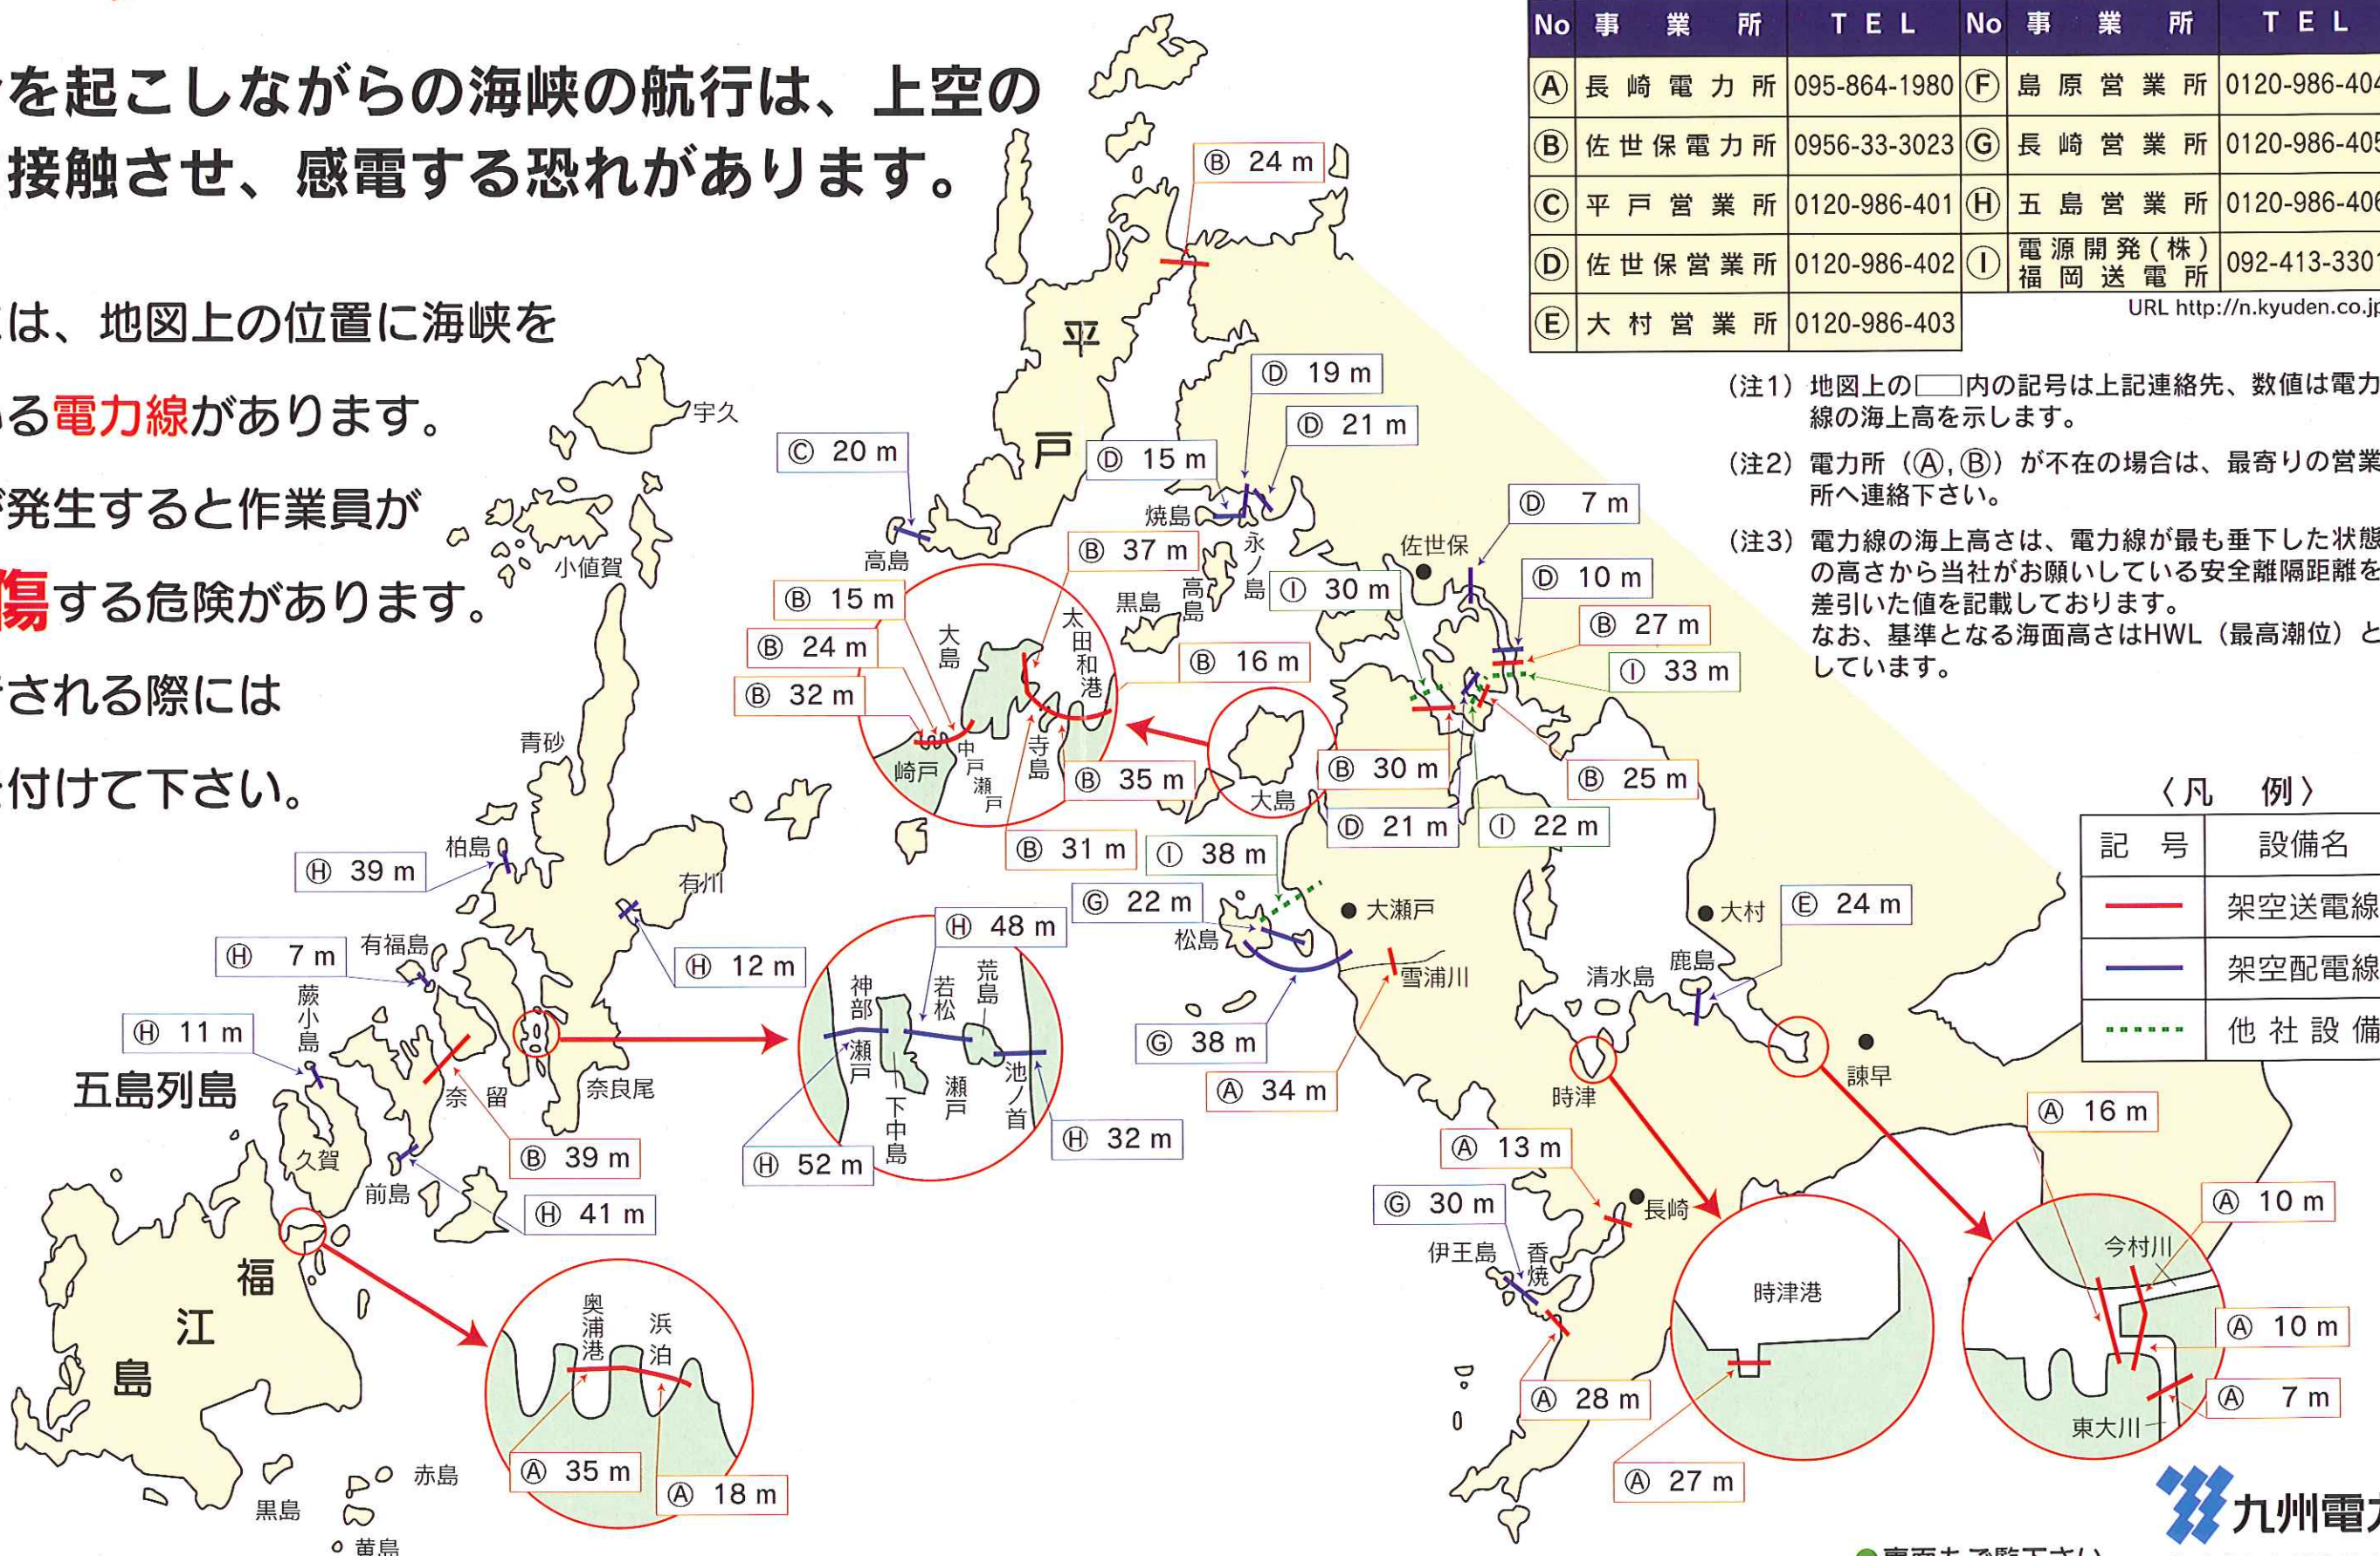
(注1) 地図上の□内の記号は上記連絡先、数値は電力線の海上高を示します。

(注2) 電力所(A, B)が不在の場合は、最寄りの営業所へ連絡下さい。

(注3) 電力線の海上高さは、電力線が最も垂下した状態の高さから当社がお願いしている安全離隔距離を差引いた値を記載しております。
なお、基準となる海面高さはHWL(最高潮位)としています。

〈凡 例〉

記号	設備名
—	架空送電線
—	架空配電線
...	他社設備



●裏面もご覧下さい。



ずっと先まで、明るくしたい。

平成22年9月